Z-spin	UP SCAN	0.0756	
	Down SCAN	0.1142	
Distortion UP SCAN	MAX_X	16.9	
	MAX_Y	12.6	
	MIN_X	-24.9	
	MIN_Y	-18.1	
Distortion Down SCAN	MAX_X	15.7	
	MAX_Y	15.8	
	MIN_X	-26.8	
	MIN_Y	-18.7	
U%	X_position	5.09	
	Y_position	4.19	

Z-SPIN


Focus / IFD Check Summary

【Result】

	Down Scan	Up Scan	
IFD	0.1142	0.0756	(um)
Focus	0.0016	0.0073	(um)
Tilt X	1.10	0.57	(ppm)
Tilt Y	1.85	1.65	(ppm)


Distortion

UP Scan

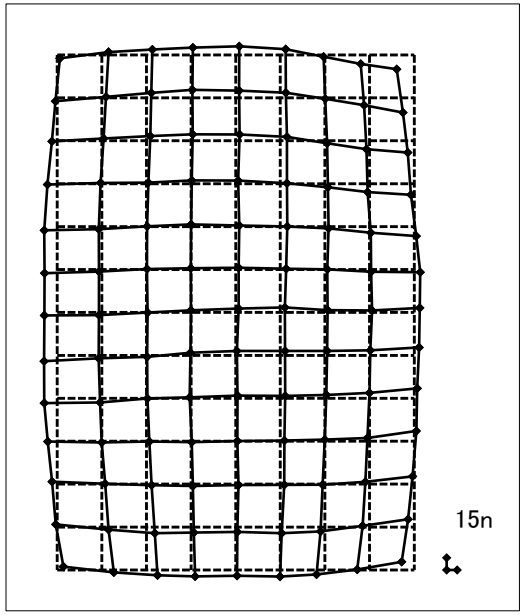


	Max	Min	
X	16.9	-24.9	
Y	12.6	-18.1	

down Scan

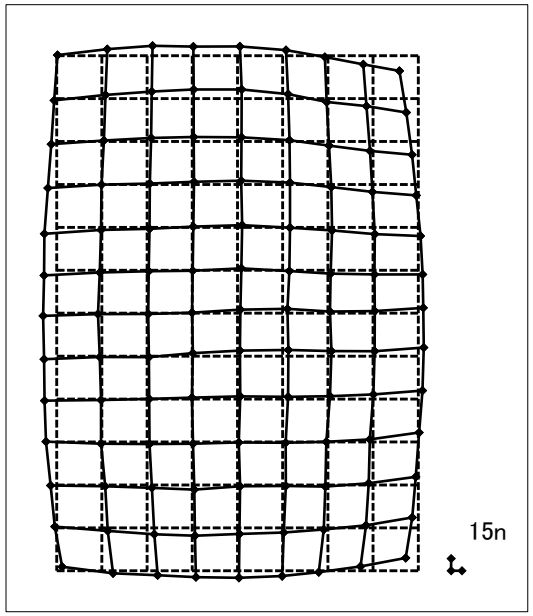

	Max	Min	
X	15.7	-26.8	
Y	15.8	-18.7	

U% (X position)

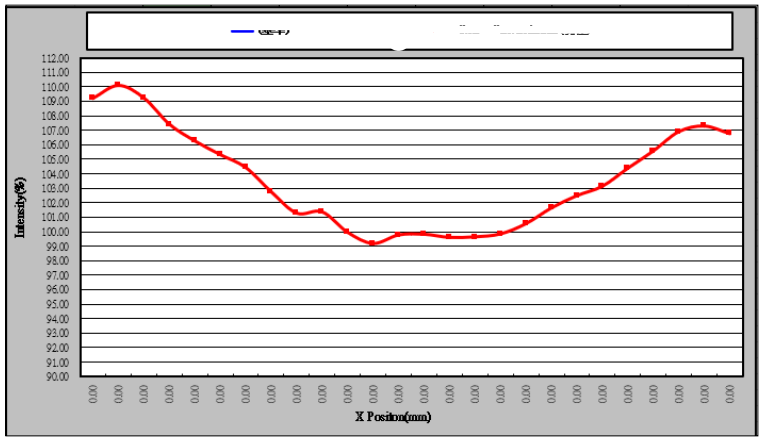

U%(Y_position)

