

NSR-2205i14e2 PM DATA

SOFTWARE

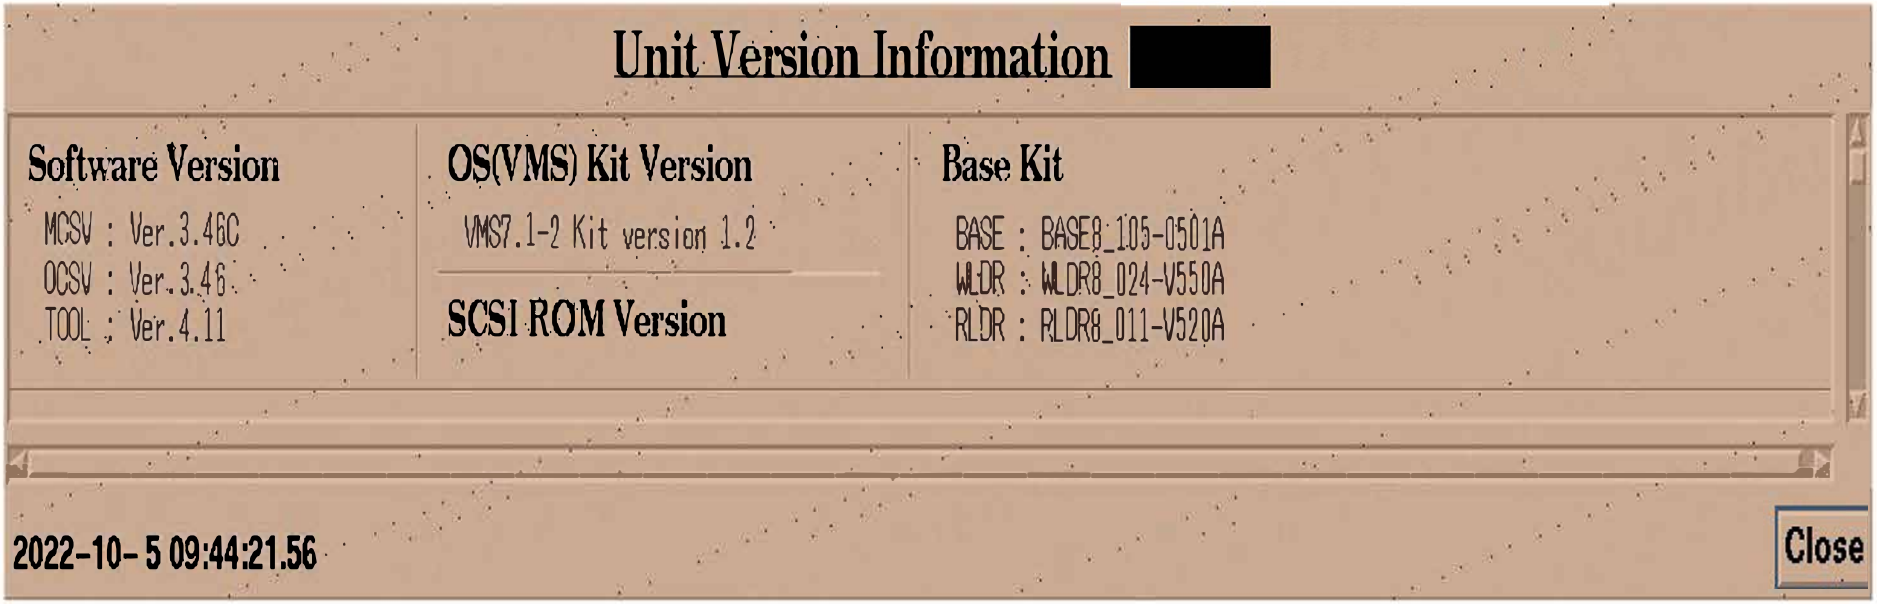

NSR-2205i14e27 PM DATA

IIlumination System

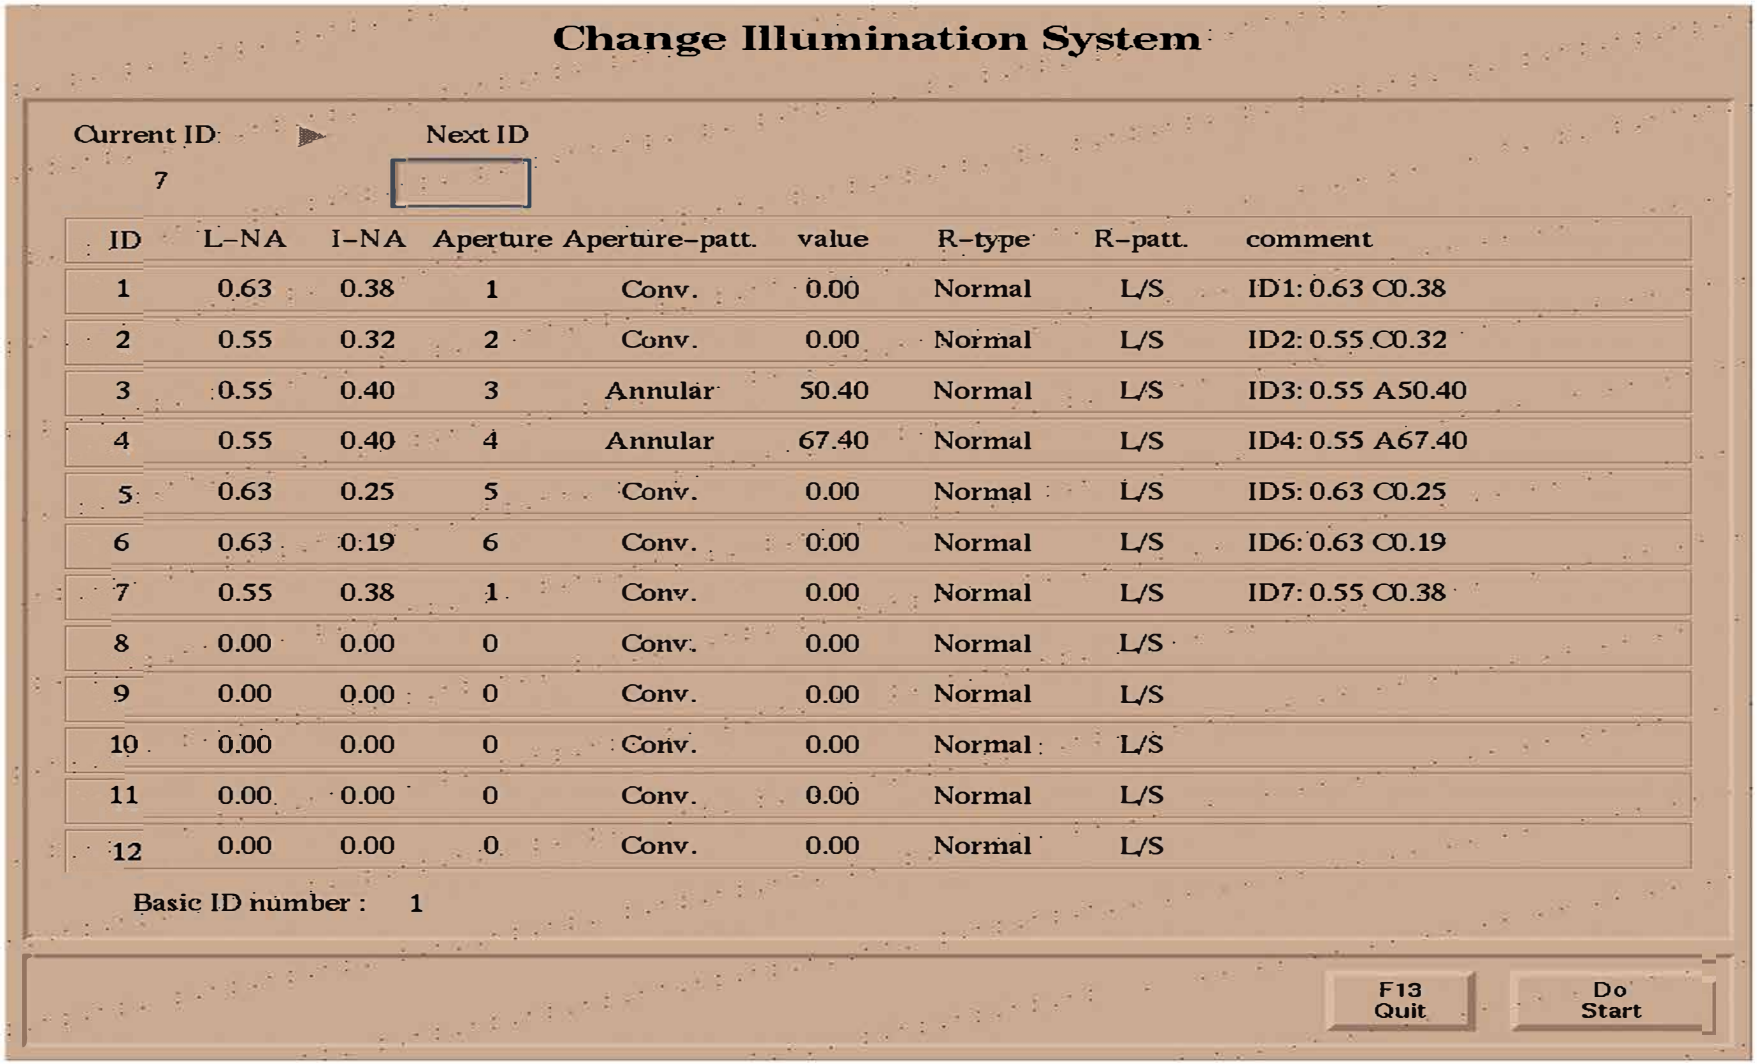

Change Illumination System

Current ID: 7 ▶ Next ID

ID	L-NA	I-NA	Aperture	Aperture-patt.	value	R-type	R-patt.	comment
1	0.63	0.38	1	Conv.	0.00	Normal	L/S	ID1: 0.63 C0.38
2	0.55	0.32	2	Conv.	0.00	Normal	L/S	ID2: 0.55 C0.32
3	0.55	0.40	3	Annular	50.40	Normal	L/S	ID3: 0.55 A50.40
4	0.55	0.40	4	Annular	67.40	Normal	L/S	ID4: 0.55 A67.40
5	0.63	0.25	5	Conv.	0.00	Normal	L/S	ID5: 0.63 C0.25
6	0.63	0.19	6	Conv.	0.00	Normal	L/S	ID6: 0.63 C0.19
7	0.55	0.38	1	Conv.	0.00	Normal	L/S	ID7: 0.55 C0.38
8	0.00	0.00	0	Conv.	0.00	Normal	L/S	
9	0.00	0.00	0	Conv.	0.00	Normal	L/S	
10	0.00	0.00	0	Conv.	0.00	Normal	L/S	
11	0.00	0.00	0	Conv.	0.00	Normal	L/S	
12	0.00	0.00	0	Conv.	0.00	Normal	L/S	


Basic ID number : 1

F13 Quit

Do Start


NSR-2205i14e2 PM DATA

LAMP Uniformity(ID7) CONV

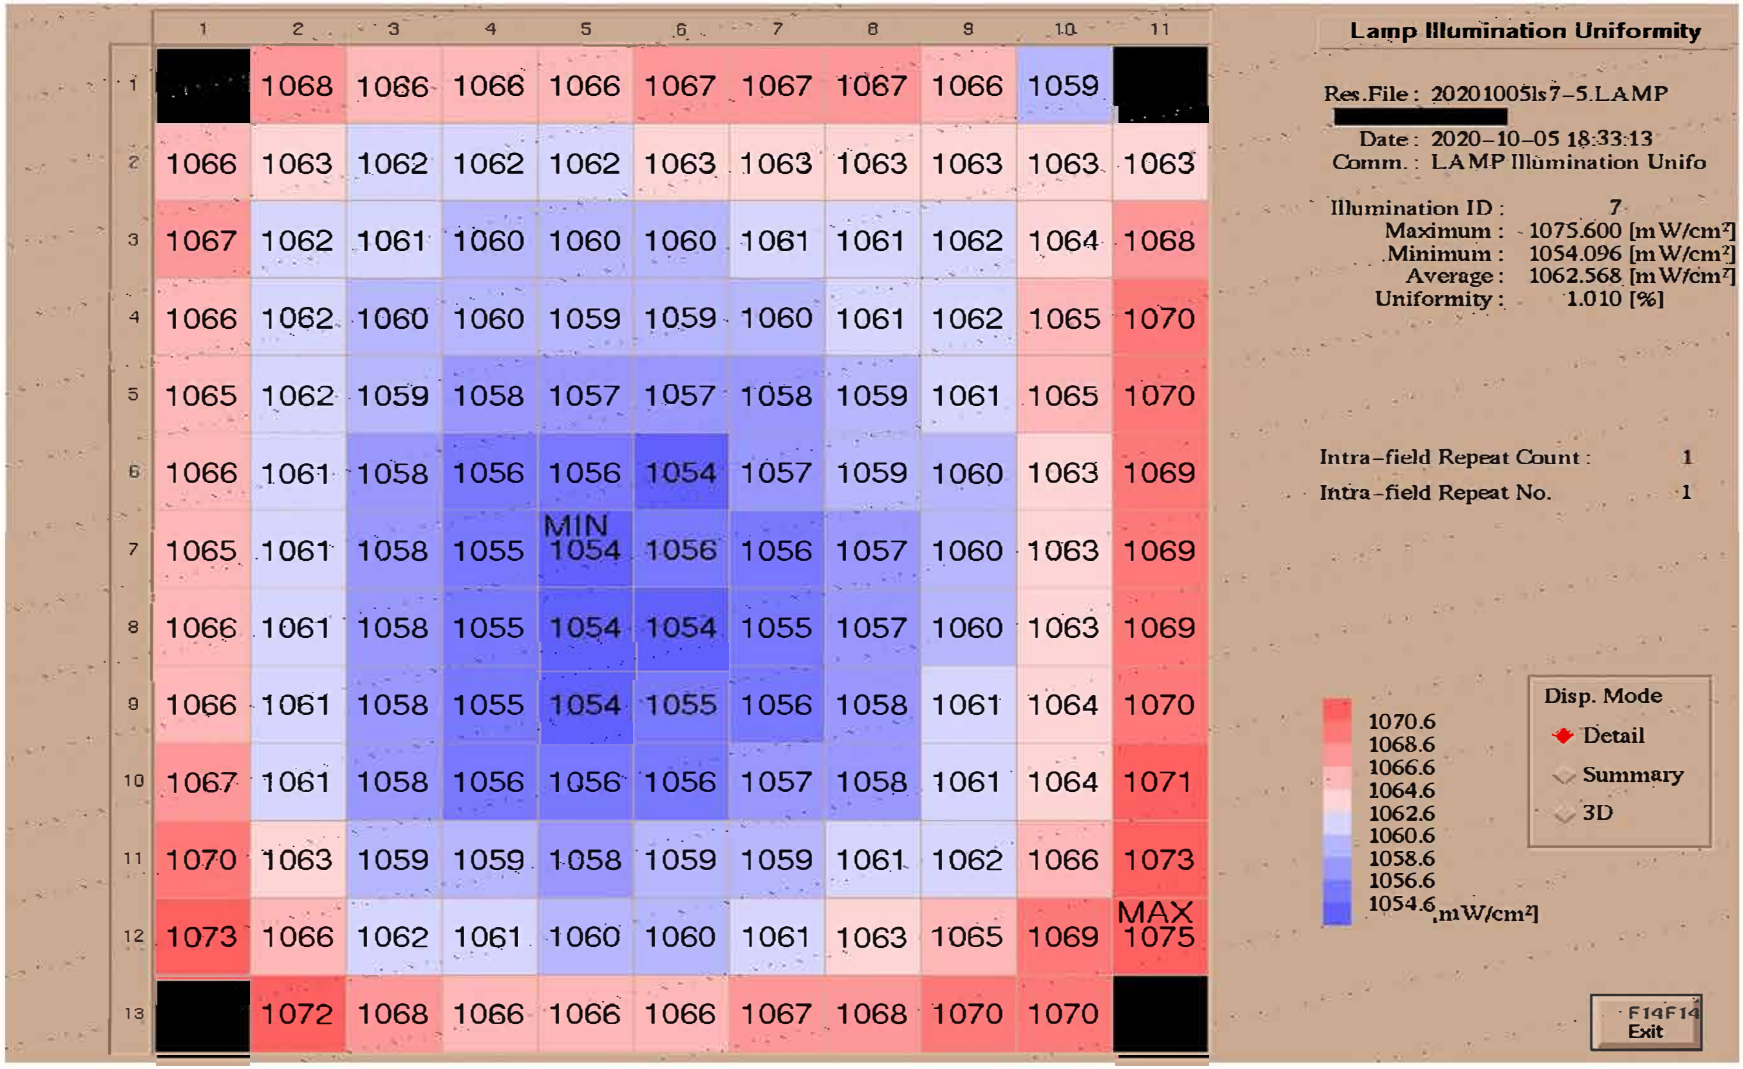

NSR-2205i14e2 PM DATA


FIELD INCLINATION

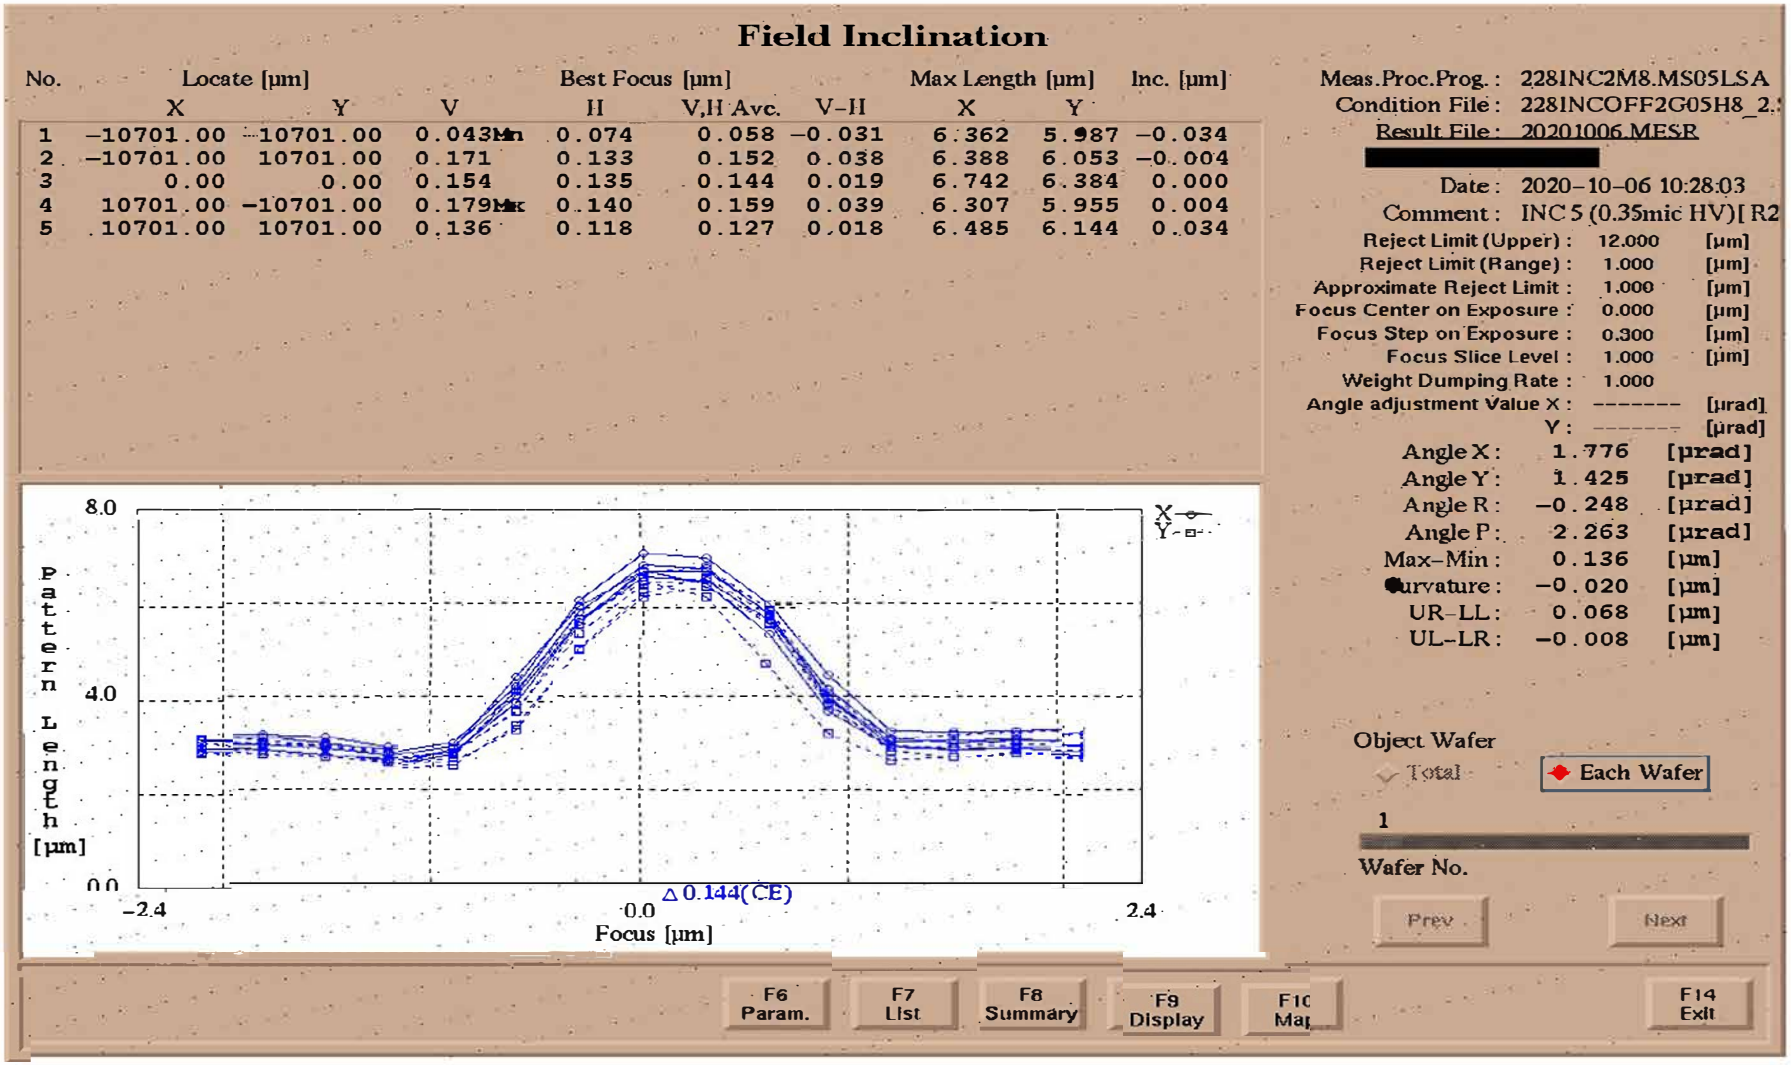

NSR-2205i14e2 PM DATA

WAFER FLATNESS



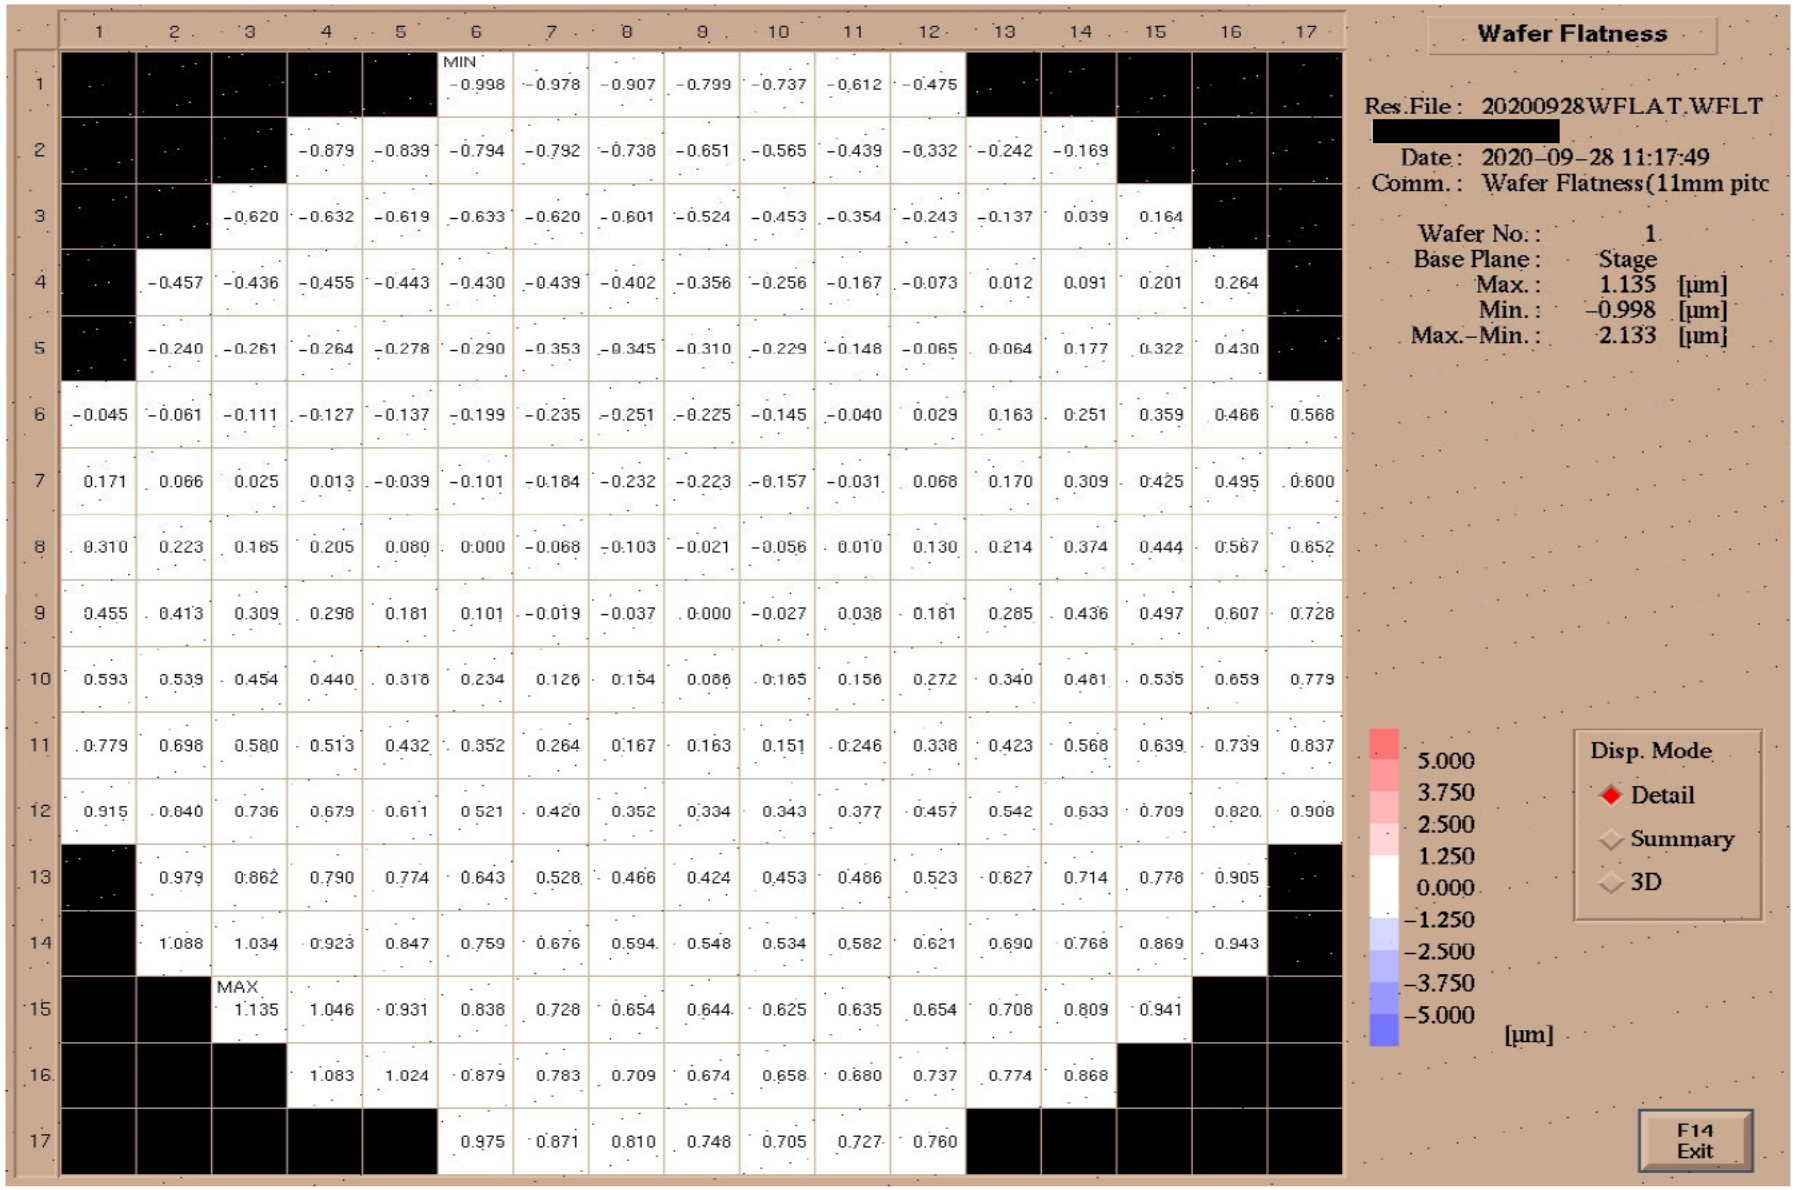

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1						MIN -0.998	-0.978	-0.907	-0.799	-0.737	-0.612	-0.475					
2				-0.879	-0.839	-0.794	-0.792	-0.738	-0.651	-0.565	-0.439	-0.332	-0.242	-0.169			
3			-0.620	-0.632	-0.619	-0.633	-0.620	-0.601	-0.524	-0.453	-0.354	-0.243	-0.137	0.039	0.164		
4		-0.457	-0.436	-0.455	-0.443	-0.430	-0.439	-0.402	-0.356	-0.256	-0.167	-0.073	0.012	0.091	0.201	0.264	
5		-0.240	-0.261	-0.264	-0.278	-0.290	-0.353	-0.345	-0.310	-0.229	-0.148	-0.065	0.064	0.177	0.322	0.430	
6	-0.045	-0.061	-0.111	-0.127	-0.137	-0.199	-0.235	-0.251	-0.225	-0.145	-0.040	0.029	0.163	0.251	0.359	0.466	0.568
7	0.171	0.066	0.025	0.013	-0.039	-0.101	-0.184	-0.232	-0.223	-0.157	-0.031	0.068	0.170	0.309	0.425	0.495	0.600
8	0.310	0.223	0.165	0.205	0.080	0.000	-0.068	-0.103	-0.021	-0.056	0.010	0.130	0.214	0.374	0.444	0.567	0.652
9	0.455	0.413	0.309	0.298	0.181	0.101	-0.019	-0.037	0.000	-0.027	0.038	0.161	0.285	0.436	0.497	0.607	0.728
10	0.593	0.539	0.454	0.440	0.316	0.234	0.126	0.154	0.086	0.165	0.156	0.272	0.340	0.461	0.535	0.659	0.779
11	0.779	0.698	0.580	0.513	0.432	0.352	0.264	0.167	0.163	0.151	0.246	0.338	0.423	0.568	0.639	0.739	0.837
12	0.915	0.840	0.736	0.679	0.611	0.521	0.420	0.352	0.334	0.343	0.377	0.457	0.542	0.633	0.709	0.820	0.908
13		0.979	0.862	0.790	0.774	0.643	0.528	0.466	0.424	0.453	0.486	0.523	0.627	0.714	0.778	0.905	
14		1.088	1.034	0.923	0.847	0.759	0.676	0.594	0.548	0.534	0.582	0.621	0.690	0.768	0.869	0.943	
15			MAX 1.135	1.046	0.931	0.838	0.728	0.654	0.644	0.625	0.635	0.654	0.708	0.809	0.941		
16				1.083	1.024	0.879	0.783	0.709	0.674	0.658	0.680	0.737	0.774	0.868			
17						0.975	0.871	0.810	0.748	0.705	0.727	0.760					


NSR-2205i14e2 PM DATA

Focus Repeatability




NSR-2205i14e2 PM DATA

Wafer Stage Interferometer Mirror Bow

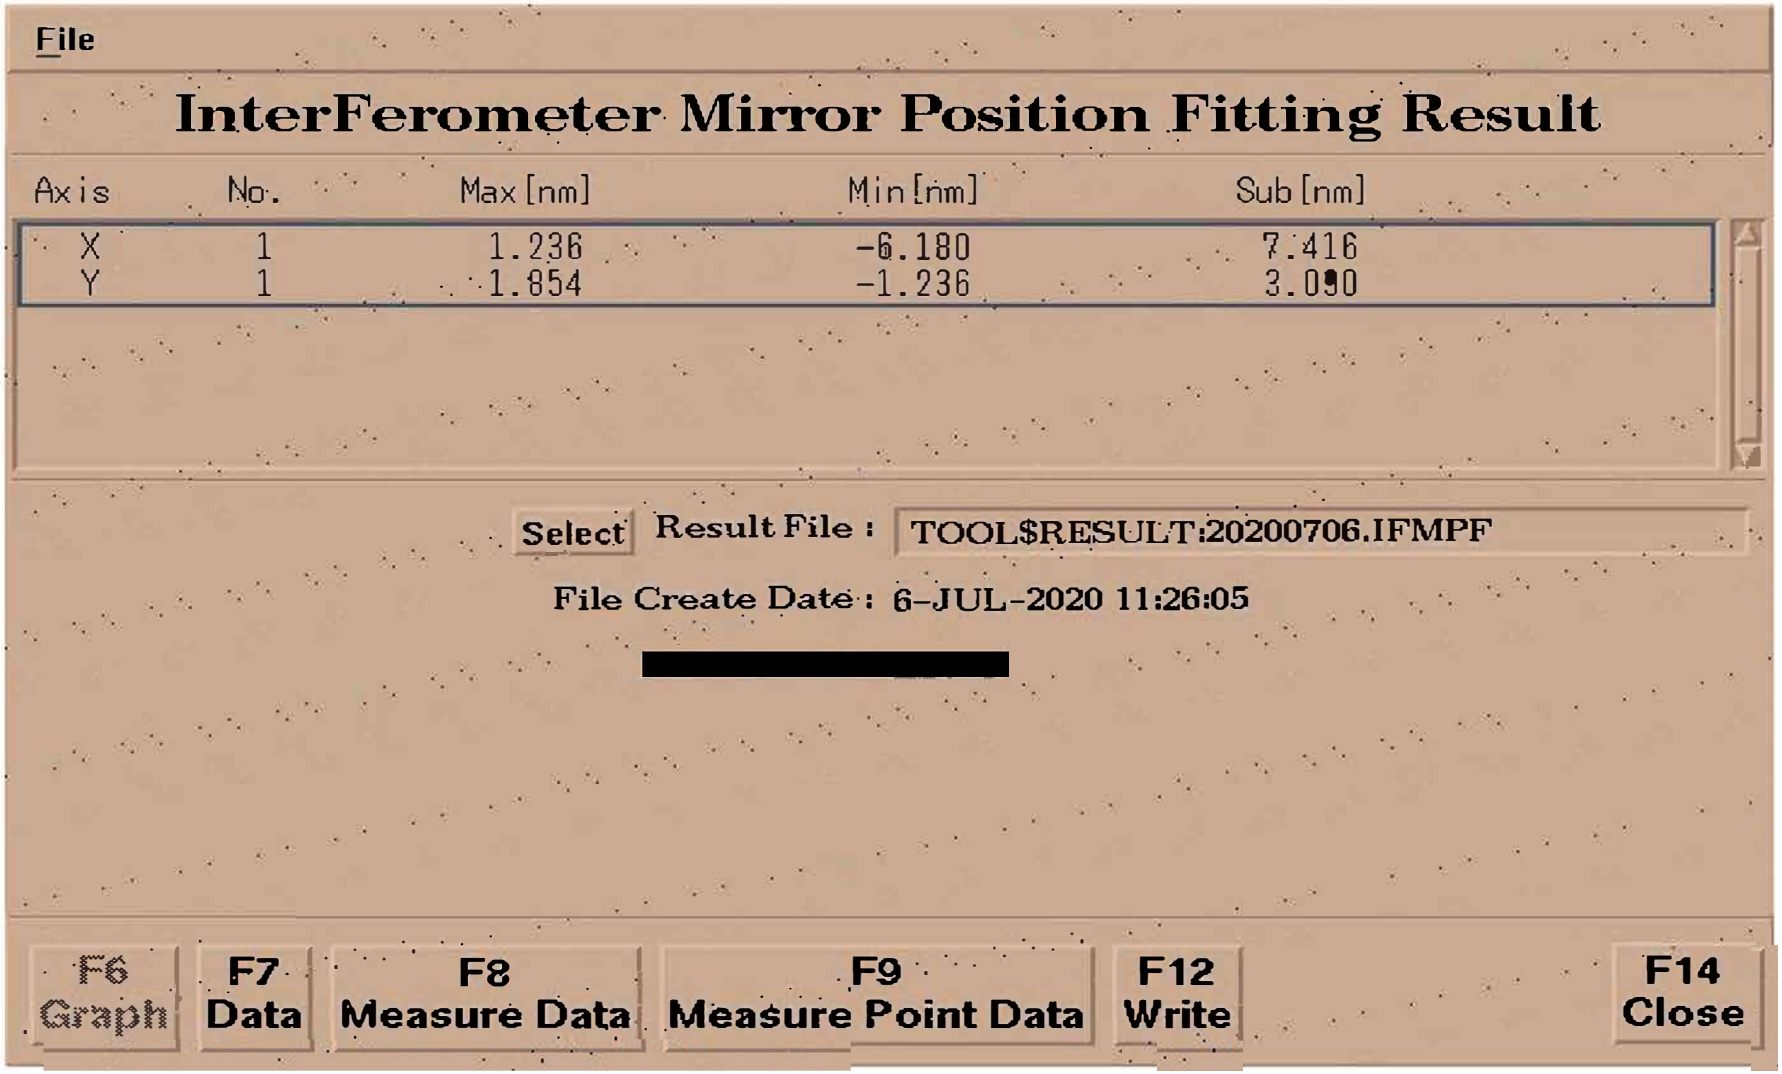


NSR-2205i14e2 PM DATA

Lens Distortion

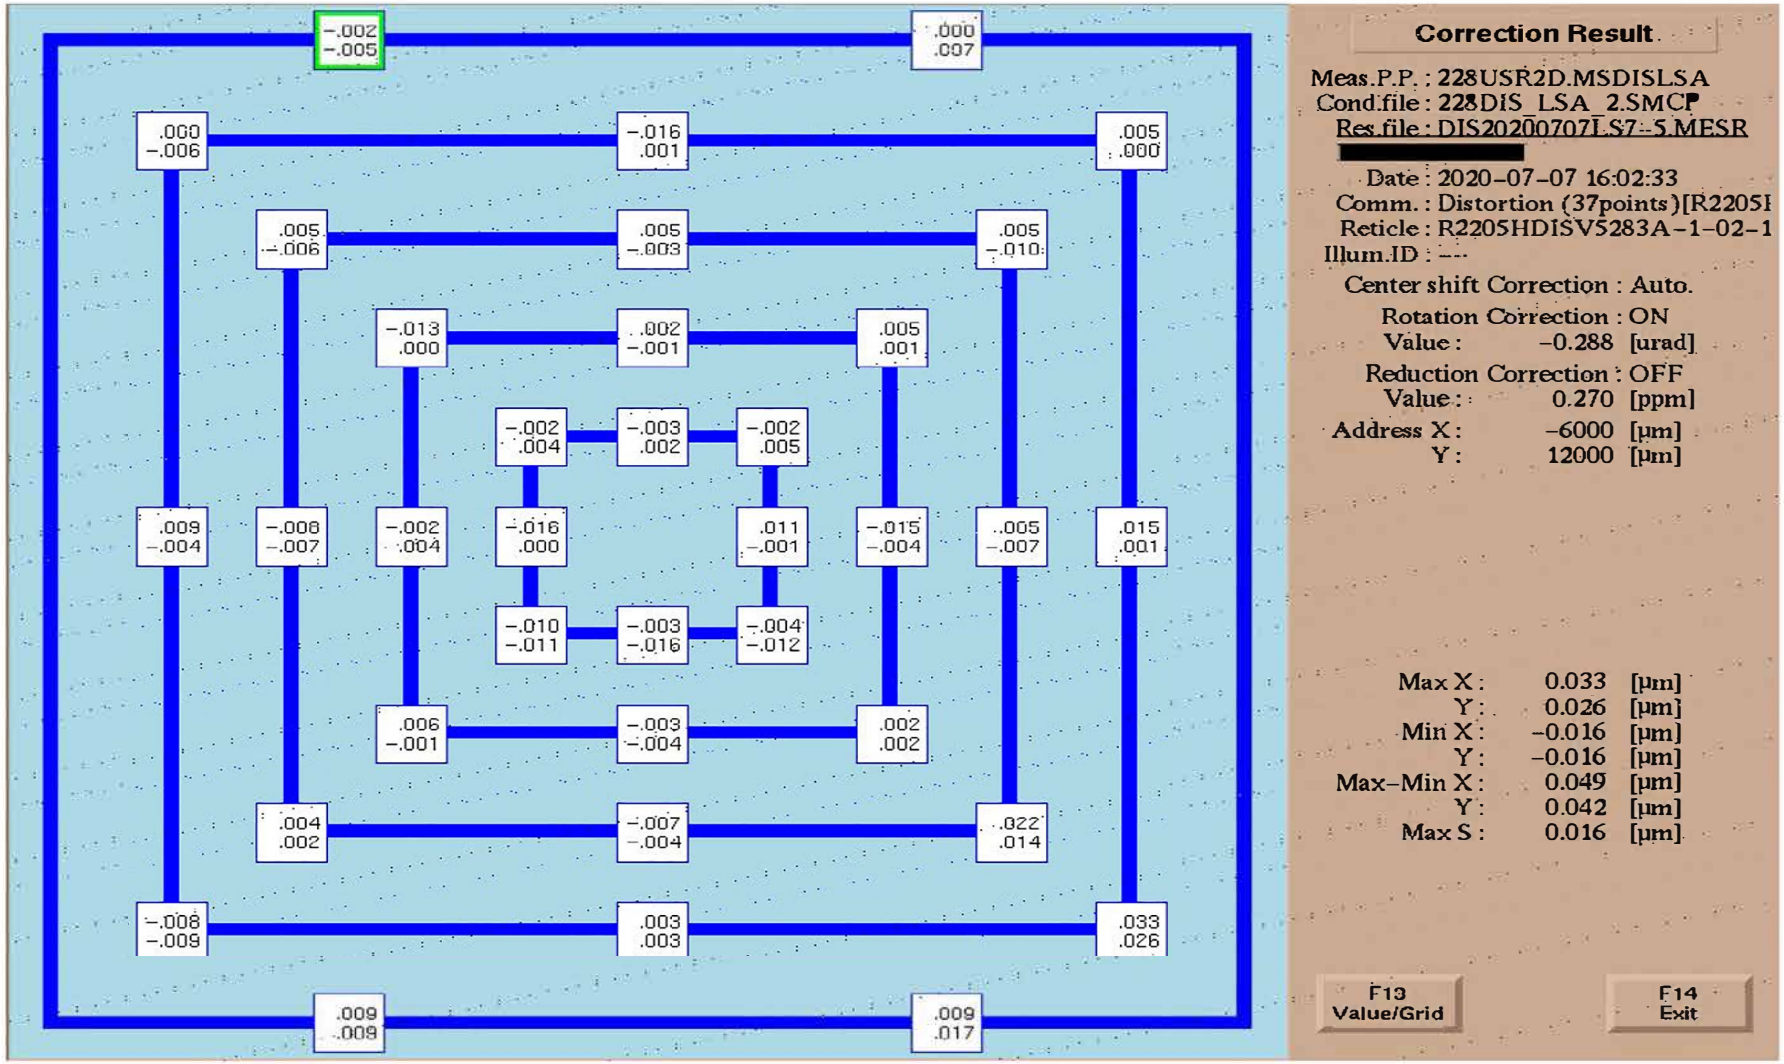

NSR-2205i14e2 PM DATA

Multi Points Focus Factor

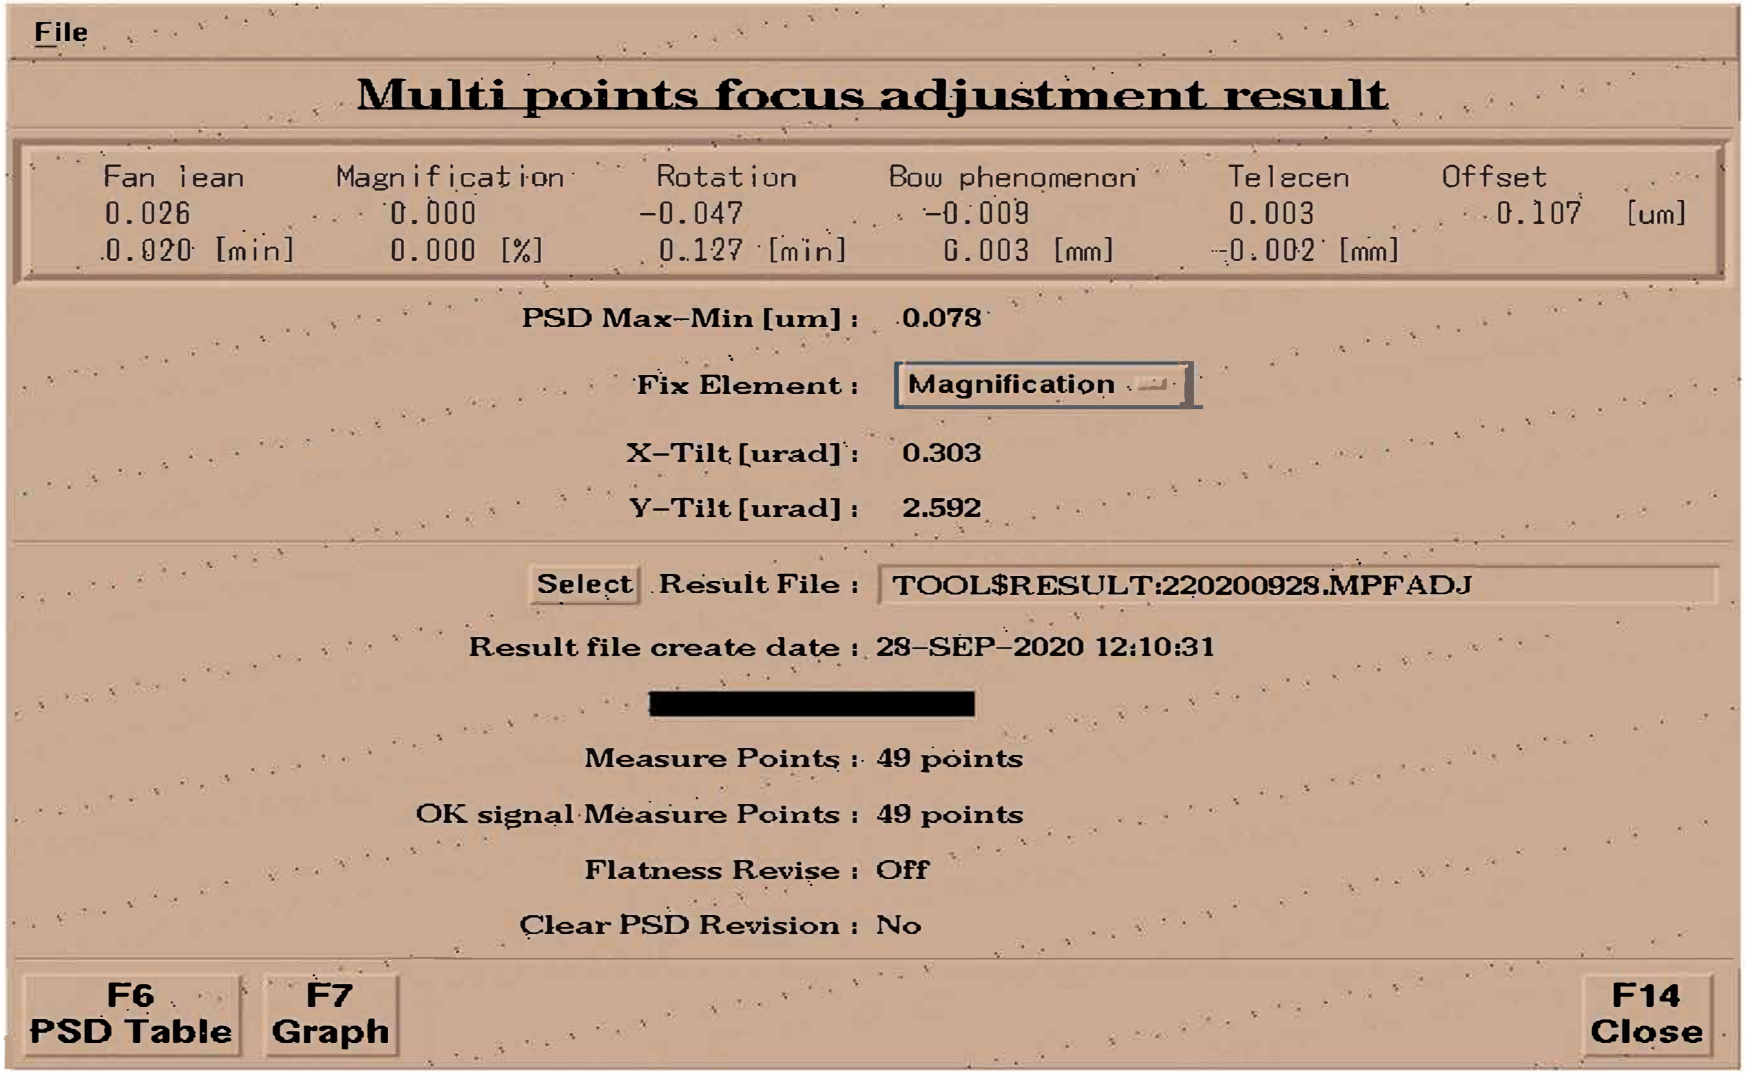

NSR-2205i14e2 PM DATA

ONLINE System(SECS)

